


11. ガス・上下水道

水洗化普及状況

(単位：戸)

(単位：%)

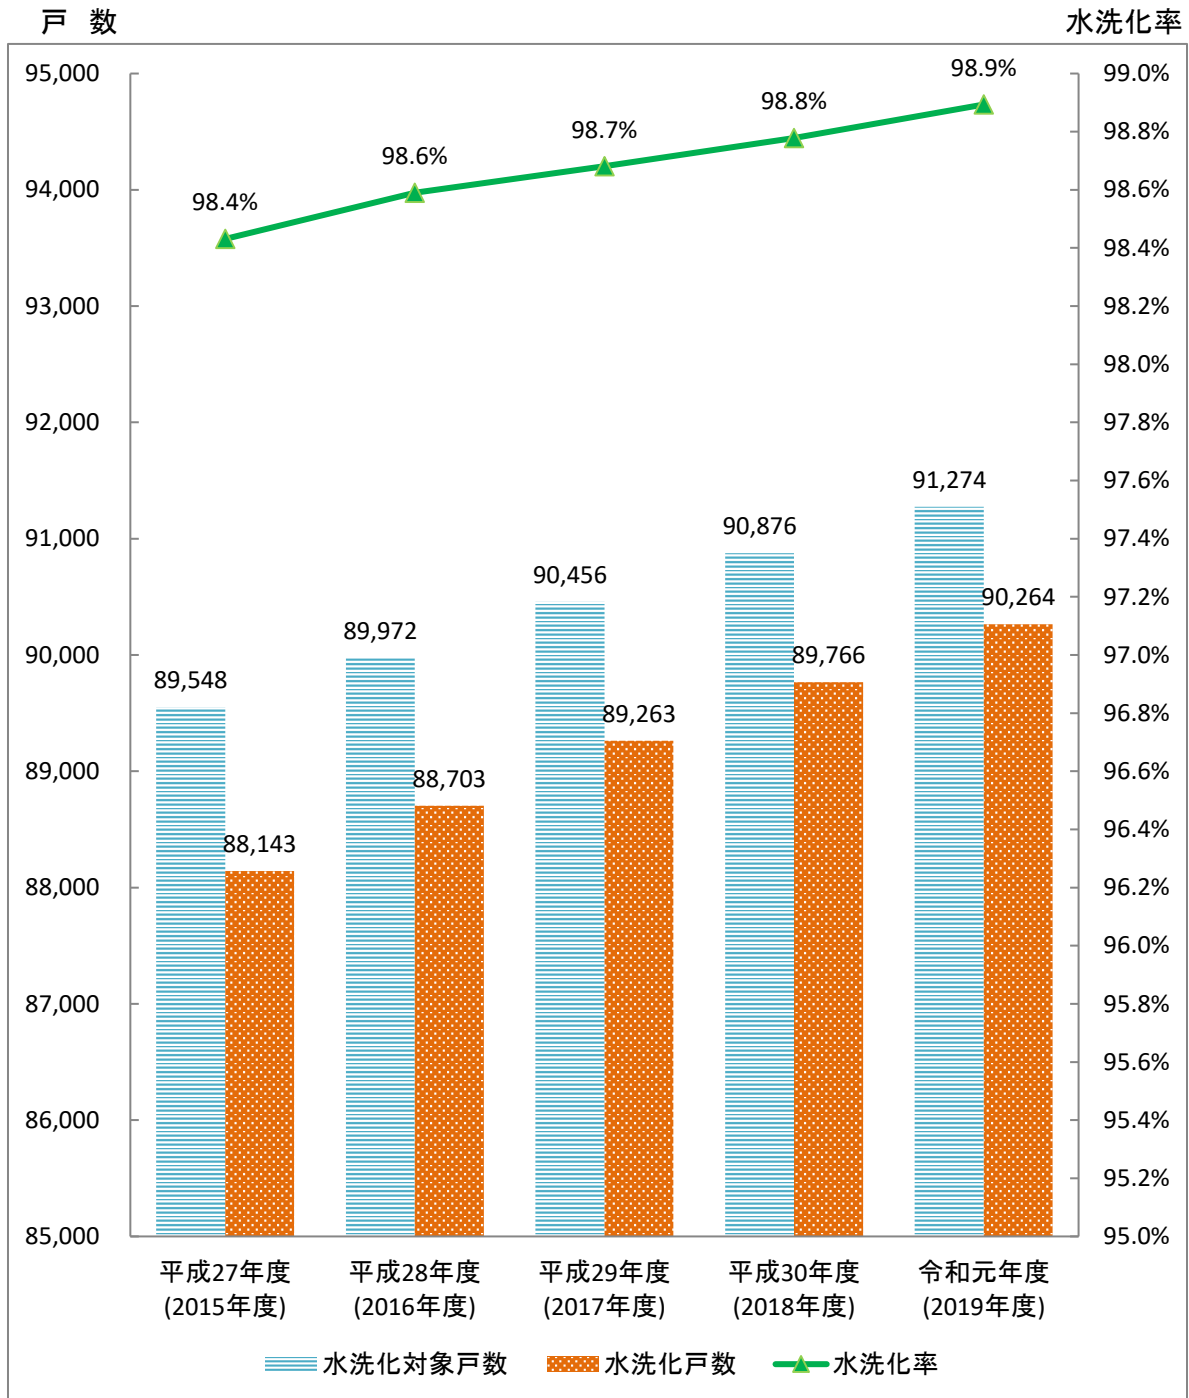

1. 都市ガス需要状況

年 度	需要戸数	ガス管延長	年間生産量	年間消費量	原料消費量	
					L P G	L N G
平成	(戸)	(m)	(千m ³)	(千m ³)	(t)	(t)
27	30,811	724,472	11,067	10,893	209	8,853
28	30,909	727,526	12,221	11,892	252	9,737
29	31,106	730,964	13,056	12,660	407	10,257
30	31,238	733,231	13,743	13,575	454	10,794
令和						
元	31,350	734,769	14,938	14,552	554	11,667

※LPG:液化石油ガス、LNG:液化天然ガス

<資料>帯広ガス(株) (各年度末現在)

(注)各数値の算出基礎は、帯広市内全域としている。

2. 用途別都市ガス需要状況

(単位:千m³)

年 度	総使用量	家庭用	工業用	商業用	公用	医療用
平成						
27	10,893	4,771	775	3,105	2,034	208
28	11,892	5,355	784	3,348	2,186	219
29	12,660	5,752	1,045	3,442	2,209	212
30	13,575	6,061	1,015	3,364	2,182	953
令和						
元	14,552	6,475	764	3,496	2,533	1,284

<資料>帯広ガス(株) (各年度末現在)

(注)各数値の算出基礎は、帯広市内全域としている。

3. 上水道普及状況

年 度	給水区域 内人口 (a)	給 水 実 績		給水普及率 (b/a)	総給水量 (m ³)	有収水量 (m ³)	配水管 延 長 (m)
		世帯数	人口(b)				
平成	(人)	(戸)	(人)	(%)	(m ³)	(m ³)	(m)
27	164,347	78,516	163,954	99.8	16,375,243	14,722,358	1,105,588
28	164,073	79,015	163,336	99.6	16,068,233	14,708,385	1,108,069
29	163,453	79,712	162,588	99.9	16,148,756	14,626,306	1,112,065
30	162,702	79,712	162,588	99.9	16,148,756	14,626,306	1,112,065
令和							
元	162,014	80,001	161,900	99.9	15,983,544	14,614,783	1,113,173

<資料>(市)上下水道部 (各年度末現在)

4. 下水道普及状況

年 度	処理面積	処理人口	水洗化 対象戸数 (A)	水洗化 戸 数 (B)	水洗化率 (B/A)	処理水量	管渠総延長
	(ha)	(人)	(戸)	(戸)	(%)	(m ³)	(km)
平成 27	4,293	162,713	89,548	88,143	98.4	25,719,301	1,206
28	4,295	162,439	89,972	88,703	98.6	30,174,344	1,209
29	4,296	161,862	90,456	89,263	98.7	26,605,106	1,213
30	4,296	161,140	90,876	89,766	98.8	27,482,412	1,217
令和 元	4,300	160,390	91,274	90,264	98.9	25,543,344	1,220

<資料> (市)上下水道部(各年度末現在)