

経営比較分析表（令和5年度決算）



北海道帯広市 帯広市帯広駅北地下駐車場

業務名	業種名	事業名	類似施設区分	管理者の情報
法非適用	駐車場整備事業	-	A2B1	非設置
自己資本構成比率(%)	種類	構造	建設後の経過年数(年)	
該当数値なし	都市計画駐車場	地下式	24	





立地	周辺駐車場の需給実態調査	駐車場使用面積(m ²)
駅	無	8,926
収容台数(台)	一時間当たりの基本料金(円)	指定管理者制度の導入
200	200	利用料金制

グラフ凡例
■ 当該施設値(当該値)
— 類似施設平均値(平均値)
【】 令和5年度全国平均

1. 収益等の状況

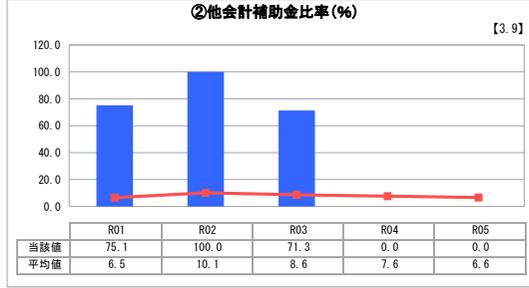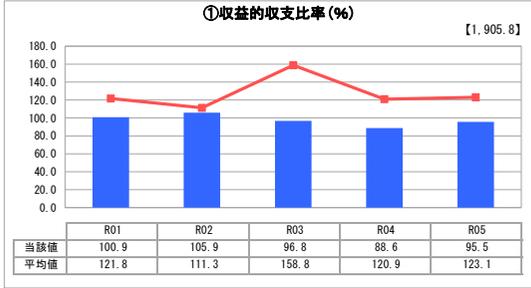

3. 利用の状況

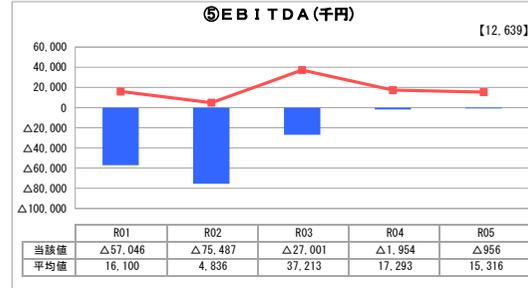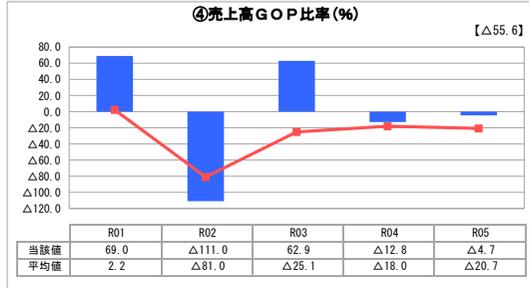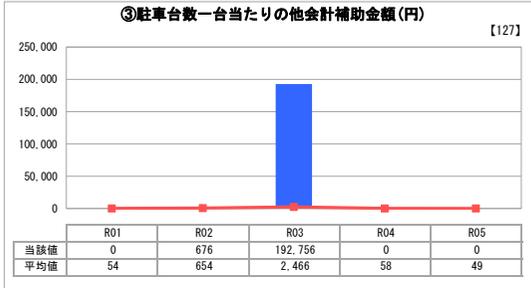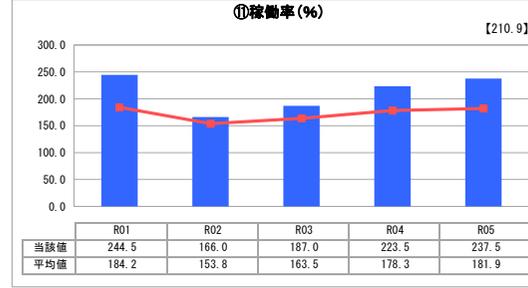

2. 資産等の状況




⑧敷地の地価(千円)

0

⑨設備投資見込額(千円)

0

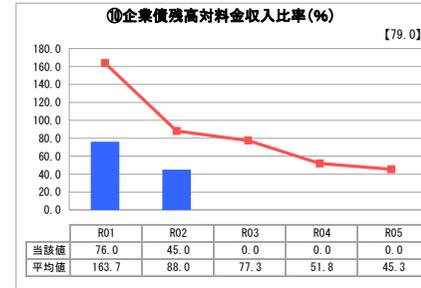

分析欄

1. 収益等の状況について
R5年度については、電気料金の上昇の影響により、指定管理者が負担すべき電気料金を上回ることから、納付金を一部免除した。
指定管理者による管理運営経費の削減と、中心市街地の土地利用等の動向を踏まえた利用促進策の実施により、料金収入の増額に努めることで、納付金額の増額に繋げていく必要がある。
なお、③駐車台数一台当たりの他会計補助金額のグラフについて、R1年度の当該値は「0」、R3年度の当該値は「192,756」となっているが、R1「339.3」、R3「192.8」となる。

2. 資産等の状況について
企業債残高対料金収入比率は、当該駐車場建設に係る起債の完済に伴い、R3年度末以降は0円となった。

3. 利用の状況について
駅に隣接する駐車場であることから、駅の利用者や、駅周辺の宿泊施設利用者を中心に高い稼働であり、類似施設平均値を上回るものである。R5年度については、前年比14ポイント上昇したが、新型コロナウイルスが蔓延したR元年度までの水準に戻っていない。

全体総括
設備の修繕・更新等に備え、収益性の高い事業運営が求められる。
償還が完了したことから、一般会計からの繰入金が必要となり、収益構造の安定に繋がると考えている。
R5年度について、新型コロナウイルス感染症の影響前の水準には戻っていないものの、駐車場の利用者数及び料金収入は着実に回復傾向にある指定管理者制度のもと、指定管理者の事業計画、収支計画等の内容や状況を踏まえ施設の利用促進を図り、健全な経営に努め、中心市街地に位置する駐車場として、必要とされる駐車場サービスを提供し、中長期的な視点に立った管理運営に努めていくもの。